

## ПРЕДПИСАНИЕ

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности  
 № 946/1/1

**Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Школа № 40 с углубленным изучением отдельных предметов» городского округа город Уфа Республики Башкортостан**

*(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)*

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора города Уфы по пожарному надзору Р. Р. Хабибова от «09» августа 2016 года № 946, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 час. 30 мин. до 12 час. 30 мин. «09» сентября 2016г. и с 10 час. 30 мин. до 11 час. 00 мин. «14» сентября 2016г. государственным инспектором города Уфы по пожарному надзору майором внутренней службы Абзаловым В.Р. была проведена внеплановая выездная проверка объекта защиты – здания школы, используемого муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 40 с углубленным изучением отдельных предметов» городского округа город Уфа Республики Башкортостан, расположенного по адресу: 450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Шафиева, д. 1

*(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)*

совместно с директором МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 40 с углубленным изучением отдельных предметов» городского округа город Уфа Республики Башкортостан Уразовой А.Р., заместителем директора по АХЧ Дворяшина Н.И.

*(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)*

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требования пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	На стенах фойе главного входа в здание школы применен горючий материал - пластиковые панели с показателями пожарной опасности Г2, В2, Д3, Т2, что не соответствует предъявляемым требованиям.	пп. б п. 2.1.21 ППБ 101-89 «Правила пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-	01.08.2017	

		воспитательных учреждений (без приложений)», п. 6.25* СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ч. 6 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».		
2.	На дверях отделяющих лестничные клетки от поэтажных коридоров здания школы отсутствуют уплотнители.	п. 6.18* СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п. 2.1.11 ППБ 101-89 «Правила пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений (без приложений)».	01.08.2017	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.


Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Уфы по пожарному надзору  
майор внутренней службы Абзалов В.Р.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«14» сентября 2016 г.


М.Л.П.\*

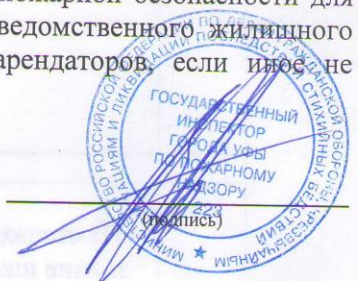

Предписание для исполнения получил:

  
(подпись)

«14» сентября 2016 г.

  
(должность, фамилия, инициалы)

«14» сентября 2016 г.